


# TABLICA TP

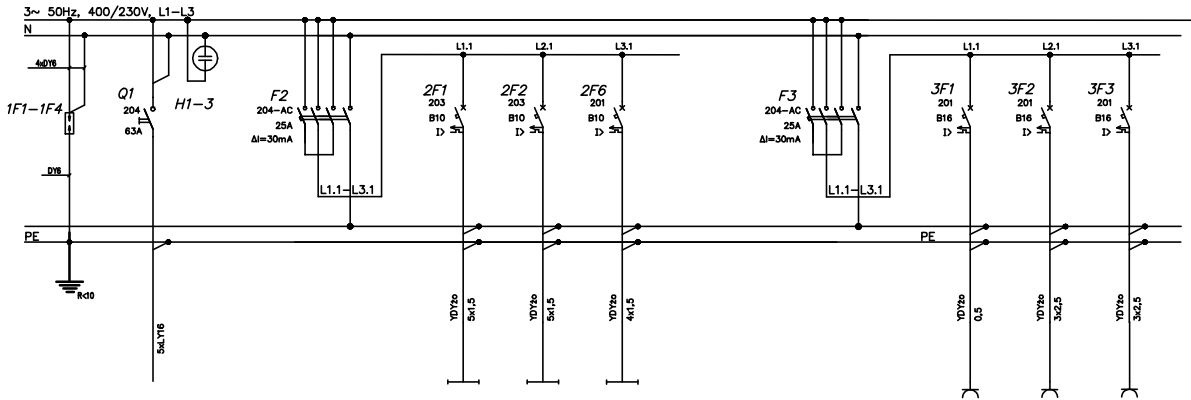

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nr obwodu        | 1              |
| Nazwa obwodu     | Zasilanie z RG |
| Moc zainst. [kW] | 2,8            |

|                                  |                             |                           |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| —                                | 2                           | 3                         | 7                                |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | oświetlenie sali ekspozycji | oświetlenie hali recepcji | oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |
| 1,3                              | 1,0                         | 1,0                       | 0,3                              |

|                                  |                         |                         |              |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| —                                | 8                       | 9                       | 10           |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | gniazda sali ekspozycji | gniazda sali ekspozycji | gniazda hali |
| 1,5                              | 0,5                     | 0,5                     | 0,5          |

Ochrona przeciwporażeniowa  
samoczynne wyłączenie zasilania

## INSTALACJE W UKŁADZIE TN-S

|                                |                                                                                                                                                                                         |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| adres inwestycji:<br>inwestor: | Sokolów Podl. ul. Wolności 27<br>Miasto Sokolów Podlaski<br>ul. Wolności 21<br>08-300 Sokolów Podl.                                                                                     | nr rys.<br><b>E03</b>    |
| temat opracowania:             | PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI<br>SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W<br>ZAKRESIE POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH<br>ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIĄ MUZEALNĄ<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE<br>SCHEMAT IDEOWY TP | skala rys.               |
| tytuł rysunku:                 |                                                                                                                                                                                         | branża<br><b>ELEKTR.</b> |
| projektant:                    | mgr inż. Jacek Kalicki<br>upr.proj. GP7342/36/98<br>GP7342/155/137/94                                                                                                                   |                          |
| miejsce i data opracowania:    | Węgrów, wrzesień 2013r.                                                                                                                                                                 |                          |

### UWAGI:

- zapewnić około 20% wolnych pól
- wykonanie IP20